

PB-OUT-8

Коммутационная панель Patch Bay 8 выходных линий

ЕСФК.468349.ВЫХ8.ТО

Паспорт, техническое описание и
инструкция по эксплуатации



ЗАО «Трактъ», Санкт-Петербург
2020

Оглавление

Список рисунков	2
Список таблиц	2
1 Краткое техническое описание	3
1.1 Назначение	3
1.2 Основные технические характеристики	3
1.3 Выполняемые стандарты	3
1.4 Климатические условия	3
1.5 Комплект поставки	4
2 Устройство и работа	4
2.1 Описание устройства и структурная схема	4
2.2 Конструкция	6
2.3 Внешний вид	6
2.4 Цоколевка разъемов	7
3 Эксплуатация	8
3.1 Монтаж	8
3.2 Ссылка на интернет страницу PB-OUT-8	8
3.3 Указания мер безопасности	8
3.4 Транспортировка и хранение	8
3.5 Маркировка	9
3.6 Реализация и утилизация	9
4 Гарантийные обязательства	9
5 Свидетельство о приемке	10
6 Адрес изготовителя	10

Список рисунков

Рисунок 2.1 - Структурная схема	5
Рисунок 2.2 - Вид со стороны передней панели	6
Рисунок 2.3 - Вид со стороны задней панели	6

Список таблиц

Таблица 1.1 - Основные технические характеристики	3
Таблица 1.2 - Комплект поставки	4
Таблица 2.1 - Цоколевка разъема Джек	7
Таблица 2.2 - Цоколевка разъема XLR	7
Таблица 2.3 - Цоколевка разъема DB-25F	7

1 Краткое техническое описание

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с блоком РВ-OUT-8 (далее по тексту - **Блок**).

1.1 Назначение

Блок предназначен для выдачи сигналов аппаратной на выходные линии. Кроме того, она имеет разъемы для подключения индикаторов уровня выходных линий для визуального контроля.

Блок устанавливается в технологическую стандартную стойку 19" высотой от 3-х до 42U.

1.2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики Блока приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Количество выходных линий (стereo)	8
Размеры без упаковки	485x220x135, мм (RACK 3 Unit)
Размеры в упаковке	530x285x160, мм
Вес без упаковки	2,4, кг
Вес в упаковке	3, кг

1.3 Выполняемые стандарты

Блок разработан и изготовлен в соответствии с:

- **TP ТС 004-2011** О безопасности низковольтного оборудования;
- **TP ТС 020-2011** Электромагнитная совместимость технических средств;
- **ГОСТ 11515-91** Каналы и тракты звукового вещания;
- **ГОСТ IEC 60065-2013** Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;
- **IEC 60297-3-100-2008** Основные размерности передних панелей, полок, шасси, стоек и корпусов.

1.4 Климатические условия

Оборудование предназначено для эксплуатации в помещениях в условиях:

рабочая температура: от 5°C до 40°C
относительная влажность: от 20% до 80%, без конденсации

Аппаратура сохраняет заявленные характеристики при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).

Условия хранения: температура окружающей среды от -40°C до 60°C

Аппаратура допускает перевозку авиатранспортом, т.е. выдерживает воздействие пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм.рт.ст.) при температуре -40°C.

1.5 Комплект поставки

Таблица 1.2 - Комплект поставки

№ п/п	Наименование и тип	Кол-во
1	PB-OUT-8 Коммутационная панель Patch Bay 8 выходных линий	1
2	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации	1

2 Устройство и работа

2.1 Описание устройства и структурная схема

Структурная схема Блока приведена на рисунке 2.1.

Звуковые сигналы как правило поступают с выходов выходных усилителей Е-106 через входные разъемы D-sub. От входных разъемов с помощью ленточных плоских кабелей сигналы поступают на печатные платы Kroc.1L и Kroc.1R. На этих платах установлены гнезда разъемов стерео Джеков 6,3 мм типа NRJ6HF, выведенные на лицевую панель Блока. В отличие от корзины входных линий коммутационные стерео Джеки плат Kroc.1L и Kroc.1R включены в разрывном режиме, что обеспечивает возможность обхода аппаратной в случае необходимости. Далее сигналы поступают на выходные разъемы XLR задней панели.

Разъемы D-sub для подключения индикаторов Е-103 соединены параллельно с выходными разъемами XLR.

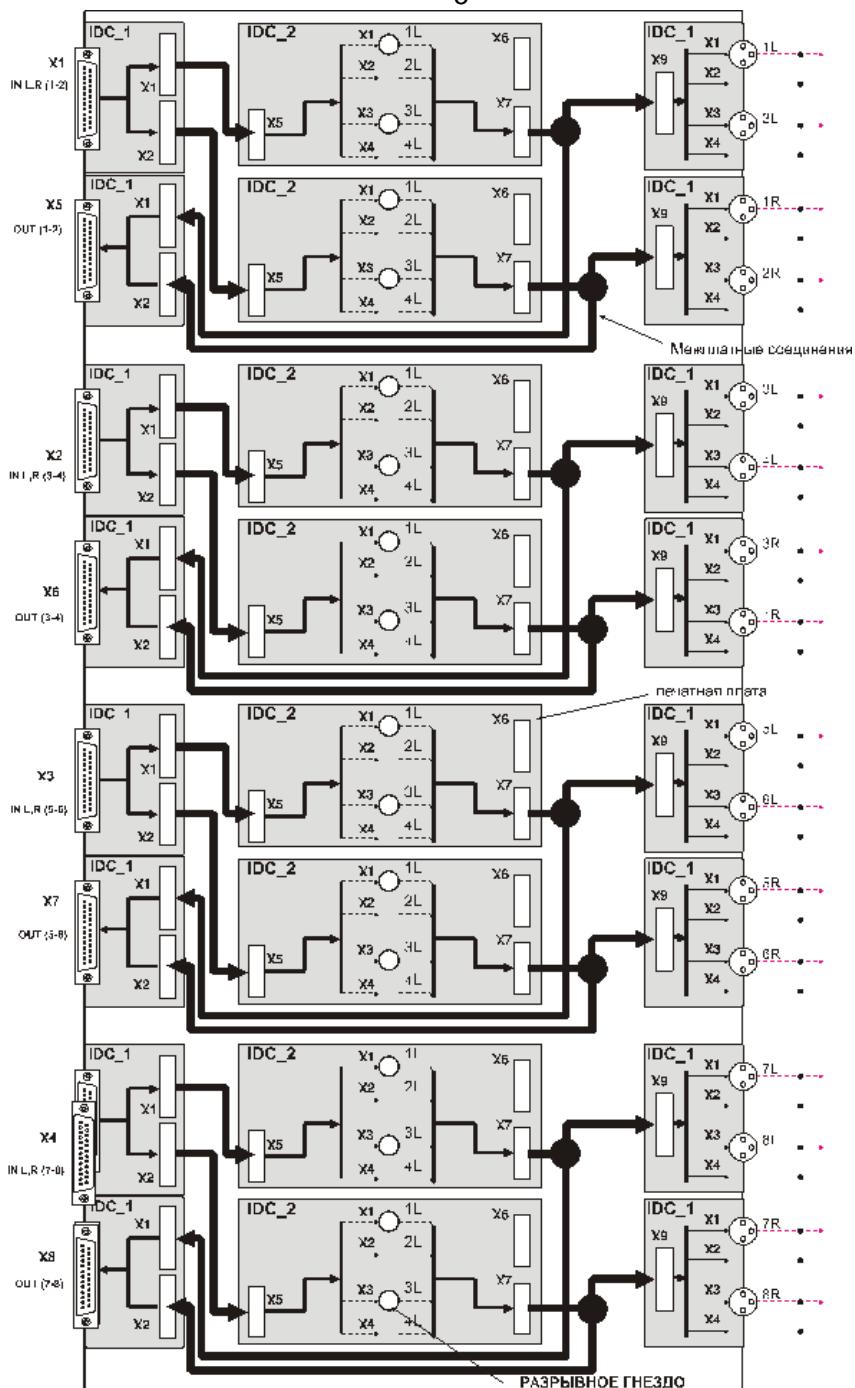


Рисунок 2.1 - Структурная схема

2.2 Конструкция

Конструктивно Блок выполнен в RACK-корпусе высотой 3U.

На задней панели расположены XLR разъемы для выходных сигналов, входные разъёмы DB 25F для подключения Блока к выходным усилителям и выходные разъёмы DB 25M для подключения к индикаторам Е-103.

На передней панели расположены разъёмы разрывных симметричных стереоджеков 6.3мм.

Все соединения внутри Блока выполнены ленточными кабелями, так как платы, входящие в состав Блока, разработаны таким образом, что соответствующие разъемы согласованы между собой по контактам.

2.3 Внешний вид

Внешний вид со стороны передней панели Блока показан на рисунке 2.2

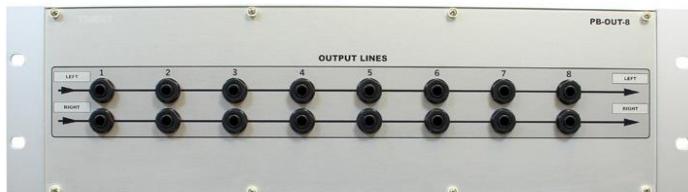


Рисунок 2.2 - Вид со стороны передней панели

Внешний вид со стороны задней панели Блока показан на рисунке 2.3

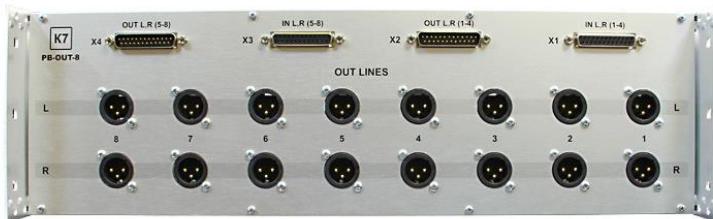


Рисунок 2.3 - Вид со стороны задней панели

2.4 Цоколевка разъемов

Цоколевка разъема Джек 6,3 мм приведена в таблице 2.1

Таблица 2.1 - Цоколевка разъема Джек

конт.	Наименование цепи
T	+
R	-
S	GND

Цоколевка разъема XLR приведена в таблице 2.2

Таблица 2.2 - Цоколевка разъема XLR

конт.	Наименование цепи
1	GND
2	+
3	-

Цоколевка разъема DB-25 приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Цоколевка разъема DB-25

Наименование цепи	№ контакта	Наименование цепи
Канал 4 R+	1	14
Канал 4 R Общий	2	15
Канал 4 L-	3	16
Канал 3 R+	4	17
Канал 3 R Общий	5	18
Канал 3 L-	6	19
Канал 2 R+	7	20
Канал 2 R Общий	8	21
Канал 2 L-	9	22
Канал 1 R+	10	23
Канал 1 R Общий	11	24
Канал 1 L-	12	25
Не использовать	13	x

3 Эксплуатация

Специальной подготовки к работе Блок не требует.

3.1 Монтаж

Блок устанавливается в стойку RACK 19". Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями к аппаратуре исполненной по стандарту Евромеханика 19".

3.2 Ссылка на интернет страницу PB-OUT-8

Всю информацию о Блоке можно найти на странице Блока на сайте производителя: <http://www.tract.ru/ru/catalogue/pb-OUT-8-detail.html>

3.3 Указания мер безопасности

Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли и влаги.

Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок».

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в два года, а также после аварийных состояний, проводить:

- осмотр и подтяжку контактных соединений;
- очистку от загрязнений.

Профилактическую проверку изделия необходимо проводить только при снятом напряжении.

При обнаружении неисправности изделия необходимо принять меры к вызову квалифицированного обслуживающего персонала или отправить изделие производителю для диагностики и ремонта.

Для того, чтобы отправить прибор в ремонт, необходимо связаться со службой технической поддержки компании производителя по телефону, указанному в разделе Адрес изготовителя.

3.4 Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого типа.

Транспортное положение не оговаривается, крепление на транспортных средствах должно исключать возможность перемещения изделий при транспортировке.

Хранение изделий допускается в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 С° и относительной влажности до 80%.

Срок хранения не должен превышать гарантийного срока эксплуатации изделия.

Блоки в упаковке необходимо оберегать от установки на них других грузов массой более 5 кг.

3.5 Маркировка

Маркировка Блоков производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-2007, и располагается на задней панели устройства.

3.6 Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется путем заключения договоров на поставку. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза. При утилизации оборудования в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность блоков при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

В случае нарушения условий и правил эксплуатации блока в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт или замену.

Основаниями для снятия Оборудования с гарантийного обслуживания являются:

1. Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части Оборудования, свидетельствующих об ударе;
2. Наличие следов попадания внутрь Оборудования посторонних веществ, жидкостей, предметов, насекомых и грызунов;
3. Наличие признаков самостоятельного ремонта или вскрытия Оборудования;
4. Нарушение пломб, наклеек; замена деталей и комплектующих;
5. Наличие повреждений, являющихся прямым следствием нарушения правил эксплуатации, в том числе: неправильная установка Оборудования, подача повышенного или нестабильного питающего напряжения, горячее подключение, пренебрежение правилами электростатической безопасности и т.п.;
6. Наличие повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями, пожарами и аналогичными причинами.

5 Свидетельство о приемке

Блок PB-OUT-8 «Коммутационная панель Patch Bay 8 выходных линий»

номер _____

изготовлен в соответствии с действующей технической документацией ЕСФК. 468349.ВЫХ8.СБ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приемку_____

Штамп ОТК

6 Адрес изготовителя

Россия, 197101 Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23
тел.: +7(812)490-77-99,
E-mail: OUTfo@tract.ru