

TP-810

Абонентское устройство связи

TPBY.465679.810.TO

Паспорт, краткое техническое описание и краткая инструкция по эксплуатации



Оглавление

Список рисунков	2
Список таблиц	2
1 Краткое техническое описание	3
1.1 Назначение	3
1.2 Основные технические характеристики	3
1.3 Форматы и параметры интерфейсов Синапс	3
1.4 Форматы и параметры входных и выходных сигналов	3
1.5 Используемые протоколы	4
1.6 Выполняемые стандарты	4
1.7 Климатические условия	4
1.8 Комплект поставки	4
2 Устройство и работа	4
2.1 Конструкция	4
2.2 Внешний вид	5
2.3 Распайка кабелей и цоколевка разъемов	5
3 Эксплуатация	6
3.1 Подготовка к работе	6
3.2 Ссылка на электронную версию технического описания	7
3.3 Монтаж	7
3.4 Указания мер безопасности	7
3.5 Транспортировка и хранение	7
3.6 Маркировка	8
3.7 Реализация и утилизация	8
4 Гарантийные обязательства	8
5 Свидетельство о приемке	9
6 Адрес изготовителя	9

Список рисунков

Рисунок 2.1 - Блок TP-810. передняя панель	5
Рисунок 2.2 - Блок TP-810. задняя панель	5
Рисунок 2.3 - Вход GPI, схема принципиальная.	6
Рисунок 2.4 - Выход GPO, схема принципиальная.	6
Рисунок 2.5 - Цоколёвка разъёма Jack 3.5mm TRRS, 4pin.....	6

Список таблиц

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики	3
Таблица 1.2 – Форматы и параметры интерфейсов Синапс	3
Таблица 1.3 - Комплект поставки	4
Таблица 2.1 - Цоколёвка разъёма «GPIO 1-2, Line I/O» (DB-9F).....	6
Таблица 2.2 - Цоколевка разъёма Jack 3.5mm TRRS, 4pin	6

1 Краткое техническое описание

Настоящее техническое описание и краткая инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с блоком TP-810 Абонентское устройство связи (далее по тексту – Блок или TP-810).

1.1 Назначение

Блок предназначен для работы с сервером служебной связи «Синапс».

Блок TP-810 представляет собой абонентское устройство, которое позволяет осуществлять голосовую связь с другими абонентами комплекса служебной связи «Синапс». Блок предназначен для размещения на столах и консолях, не оборудованных Rack-стойкой.

1.2 Основные технические характеристики

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	10 Вт
Напряжение питания (через порт LAN, PoE)	48, В
Напряжение питания (от блока питания USB 2.0, блок питания в комплект поставки не входит)	+5 В
Потребляемый ток (от блока питания USB 2.0)	2 А
Габариты без упаковки	169x118x35
Габариты в упаковке	320x245x70
Вес без упаковки	0.65
Вес в упаковке	1

1.3 Форматы и параметры интерфейсов Синапс

Таблица 1.2 – Форматы и параметры интерфейсов Синапс

Параметр	Значение
Сетевые протоколы	TCP, UDP, RTP
Количество интерфейсов Синапс	2 (основной и резервный)
Звуковых каналов Синапс, моно вход/выход	1
Скорость вх. и вых. данных, не более	0.55 Мбит/с
Формат передачи звука	PCM, 16 бит/16 кГц

1.4 Форматы и параметры входных и выходных сигналов

В качестве источника входного сигнала может выступать как встроенный микрофон, так и гарнитура, подключаемая через разъем Jack3.5 4pin.

При отсутствии гарнитуры речь собеседника может выводиться на встроенный громкоговоритель.

Прибор является интерфейсом между оператором и локальной сетью, поэтому выходной сигнал выводится по интерфейсу LAN.

1.5 Используемые протоколы

Прибор использует протокол TCP для установки соединения с сервером Синапс и собственный RTP протокол для передачи звука.

1.6 Выполняемые стандарты

Блок разработан и изготовлен в соответствии с:

- **ГОСТ IEC 60950-1-2014** Оборудование информационных технологий. Требования безопасности.
- **ГОСТ IEC 62311-2013** Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей;
- **ГОСТ CISPR 24-2013 (раздел 5)** Совместимость технических средств электромагнитная Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
- **ГОСТ CISPR 32-2015** Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии.
- **ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)** Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-2 Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)
- **ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)** Электромагнитная совместимость Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

1.7 Климатические условия

Оборудование предназначено для эксплуатации в помещениях в условиях:

рабочая температура: от 5°C до 40°C
относительная влажность: от 20% до 80%, без конденсации

Аппаратура сохраняет заявленные характеристики при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).

1.8 Комплект поставки

Таблица 1.3 - Комплект поставки

№ п/п	Наименование и тип	Кол-во, шт
1	Блок TP-810	1
2	Паспорт	1

2 Устройство и работа

2.1 Конструкция

Конструктивно Блок выполнен в металлическом корпусе для установки на стол.

Абонентское устройство оснащено двумя клавишами без фиксации, с подсветкой, одним энкодером и OLED-экраном.

2.2 Внешний вид

Внешний вид передней панели блока TP-810 показан на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 - Блок TP-810. передняя панель

Внешний вид задней панели блока TP-810 показан на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 - Блок TP-810. задняя панель

На задней панели Блока расположены следующие разъемы (слева направо):

- кнопка используется для обновления прошивки Блока
- разъём RJ-45 «LAN», используется для подключения к коммутатору;
- разъём «USB-C» с кнопкой слева используется для обновления прошивки Блока;
- разъём DB-9F «GPIO 1-2, Line I/O» для приёма и подачи сигналов управления и линейный вход/выход.

2.3 Распайка кабелей и цоколевка разъемов

Цоколёвки разъемов «GPIO 1-2, Line I/O» (DB-9F) приведена в таблице 2.. Разъём GPI работает на замыкание. Управляющее устройство должно иметь выход типа «сухой контакт». Разъём GPO по выходу имеет оптореле.

Принципиальная схема входа GPI представлена на рисунке 2.3.

Принципиальная схема выхода GPO представлена на рисунке 2.4.

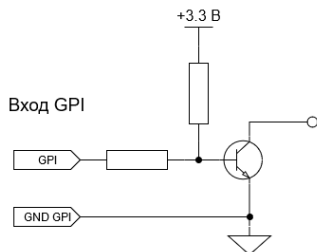


Рисунок 2.3 - Вход GPI, схема принципиальная.

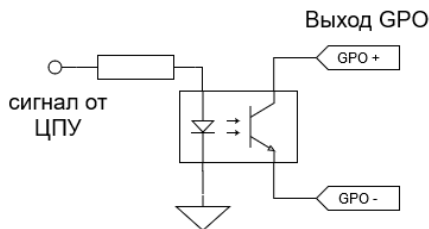


Рисунок 2.4 - Выход GPO, схема принципиальная.

Таблица 2.1 - Цоколёвка разъёма «GPIO 1-2, Line I/O» (DB-9F)

№ контакта	Сигнал
1	Line Out +
2	Line Out -
3	GND (GPI и Line)
4	GPI1 +
5	GPO1+ (коллектор)
6	GND (GPI и Line)
7	Line In +
8	Line In -
9	GPO1- (эмиттер)

Цоколевка разъёма гарнитуры Jack 3.5mm TRRS, 4pin приведена в таблице 2.2 и на рисунке 2.5.

Таблица 2.2 - Цоколевка разъёма Jack 3.5mm TRRS, 4pin

№ контакта	Сигнал
1	Левый
2	Правый
3	GND
4	Микрофон




Рисунок 2.5 - Цоколёвка разъёма Jack 3.5mm TRRS, 4pin

3 Эксплуатация

3.1 Подготовка к работе

Перед началом использования Блока необходимо выполнить следующие действия:

- соединить Блок и коммутатор PoE патч-кордом

При подаче питания Блок переходит в режим внутреннего контроля и инициализации. Через несколько секунд он готов к работе.

3.2 Ссылка на электронную версию технического описания

Все актуальные технические описания и декларации соответствия к устройствам производства компании Тракт доступны на странице <https://tract.ru/pdf>



3.3 Монтаж

Блок TP-810 устанавливается на поверхность стола или консоли.

3.4 Указания мер безопасности

Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли и влаги.

Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок».

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в два года, а также после аварийных состояний проводить:

- осмотр и подтяжку контактных соединений;
- очистку от загрязнений.

Профилактическую проверку изделия необходимо проводить только при снятом напряжении.

При обнаружении неисправности изделия необходимо принять меры к вызову квалифицированного обслуживающего персонала или отправить изделие производителю для диагностики и ремонта.

Для того, чтобы отправить прибор в ремонт, необходимо связаться со службой технической поддержки компании производителя по телефону, указанному в разделе 6 Адрес изготовителя.

Срок службы 10 лет со дня передачи изделия потребителю.

3.5 Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого типа.

Транспортное положение не оговаривается, крепление на транспортных средствах должно исключать возможность перемещения изделий при транспортировке.

- температура окружающей среды от минус 40° С до плюс 50° С;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 30° С;
- атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Хранение изделий допускается в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 С° и относительной влажности до 85%.

Срок хранения не должен превышать гарантийного срока эксплуатации изделия.

Блоки в упаковке необходимо оберегать от установки на них других грузов массой более 5 кг.

3.6 Маркировка

Маркировка Блока производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-2007 и располагается на задней панели устройства.

3.7 Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется путем заключения договоров на поставку. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза. При утилизации оборудования в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Блока при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

В случае нарушения условий и правил эксплуатации Блока в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт или замену.

Основаниями для снятия оборудования с гарантийного обслуживания являются:

1. Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части оборудования, свидетельствующих об ударе;
2. Наличие следов попадания внутрь оборудования посторонних веществ, жидкостей, предметов, насекомых и грызунов;
3. Наличие признаков самостоятельного ремонта или вскрытия оборудования,
4. Нарушение пломб, наклеек; замена деталей и комплектующих;
5. Наличие повреждений, являющихся прямым следствием нарушения правил эксплуатации, в том числе: неправильная установка оборудования, подача повышенного или нестабильного питающего напряжения, горячее подключение, пренебрежение правилами электростатической безопасности и т.п.;
6. Наличие повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями, пожарами и аналогичными причинами.

5 Свидетельство о приемке

Штамп ОТК

6 Адрес изготовителя

Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23
тел.: +7(812)490-77-99
E-mail: info@tract.ru