

ТР-813

Абонентское устройство служебной связи

ЕСФК.465670.813.ТО

Паспорт, краткое техническое описание и краткая инструкция по эксплуатации



Оглавление

Список рисунков	2
Список таблиц	2
1 Краткое техническое описание	3
1.1 Назначение	3
1.2 Основные технические характеристики	3
1.2.1 Питание	3
1.2.2 Размеры	3
1.2.3 Вес	3
1.3 Форматы и параметры входных и выходных сигналов	4
1.4 Используемые протоколы	4
1.5 Выполняемые стандарты	4
1.6 Климатические условия	4
1.7 Комплект поставки	4
2 Устройство и работа	5
2.1 Структурная схема TP-813	5
2.2 Конструкция	5
2.3 Внешний вид	6
2.4 Обновление версии встроенного ПО	6
2.5 Распайка кабелей и цоколевка разъемов	7
3 Эксплуатация	7
3.1 Подготовка к работе	7
3.2 Информация о приборе	7
3.3 Монтаж	7
3.4 Указания мер безопасности	7
3.5 Транспортировка и хранение	8
3.6 Маркировка	8
3.7 Реализация и утилизация	8
4 Гарантийные обязательства	8
5 Свидетельство о приемке	9
6 Адрес изготовителя	9

Список рисунков

Рисунок 2.1 - Блок TP-813. Структурная схема	5
Рисунок 2.2 - Блок TP-813. передняя панель	6
Рисунок 2.3 - Блок TP-813. задняя панель	6

Список таблиц

Таблица 1.1 – Питание	3
Таблица 1.2 - Размеры	3
Таблица 1.3 - Вес	3
Таблица 1.4 - Комплект поставки	4
Таблица 2.1 - Цоколевка блока питания 12 В	7

1 Краткое техническое описание

Настоящее техническое описание и краткая инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с блоком ТР-813 (далее по тексту - Блок).

1.1 Назначение

Блок ТР-813 представляет панель расширения, которая привязывается к одному из терминалов ТР-812 (физически расположенного рядом) и используется для наращивания числа каналов (абонентов). Применяется совместно с блоками комплекса служебной связи «Синапс Интерком» производства компании Тракт ТР-800К, ТР-801, ТР-808 и ТР-812.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Питание

Таблица 1.1 – Питание

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	15 Вт
Напряжение питания прибора	+12 В
Блок питания (в комплекте)	Mean Well GS15E-3P1J
Напряжение питающей сети	220 В
Частота напряжения питающей сети	50 Гц

Возможно подключение двух блоков питания – основного (в комплекте) и резервного (доступен для заказа).

1.2.2 Размеры

Таблица 1.2 - Размеры

Параметр	Значение, мм
Габариты без упаковки (без уголков для крепления в стойку)	438x165x44
Габариты в упаковке	500x334x94

1.2.3 Вес

Таблица 1.3 - Вес

Параметр	Значение, кг
Вес без упаковки	1,2
Вес в упаковке	2

1.3 Форматы и параметры входных и выходных сигналов

Блок не имеет собственных звуковых входов и выходов. При использовании каналов TP-813 используется микрофон и громкоговоритель связанного терминала TP-812.

1.4 Используемые протоколы

Прибор использует стек протоколов TCP/IP и протокол Foxxwire производства компании Тракт.

1.5 Выполняемые стандарты

Блок разработан и изготовлен в соответствии с:

- **ТР ТС 004-2011.** О безопасности низковольтного оборудования;
- **ТР ТС 020-2011.** Электромагнитная совместимость технических средств;
- **ГОСТ 11515-91.** Каналы и тракты звукового вещания;
- **ГОСТ IEC 60065-2013.** Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;

1.6 Климатические условия

Оборудование предназначено для эксплуатации в помещениях в условиях:

рабочая температура:	от 5°C до 40°C
относительная влажность:	от 20% до 80%, без конденсации

Аппаратура сохраняет заявленные характеристики при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).

Условия хранения: температура окружающей среды от -40°C до 60°C.

Аппаратура допускает перевозку авиатранспортом, т.е. выдерживает воздействие пониженного атмосферного давления 12 кПа (90 мм.рт.ст.) при температуре -40°C.

1.7 Комплект поставки

Таблица 1.4 - Комплект поставки

№ п/п	Наименование и тип	Кол-во, шт
1	Блок TP-813	1
2	Блок питания Mean Well GS15E-3P1J; +12В/15Вт	1
3	Патч-корд категории 5е	0
4	Техническое описание	1

2 Устройство и работа

2.1 Структурная схема TP-813

Структурная схема блока TP-813 приведена на рисунке 2.1.

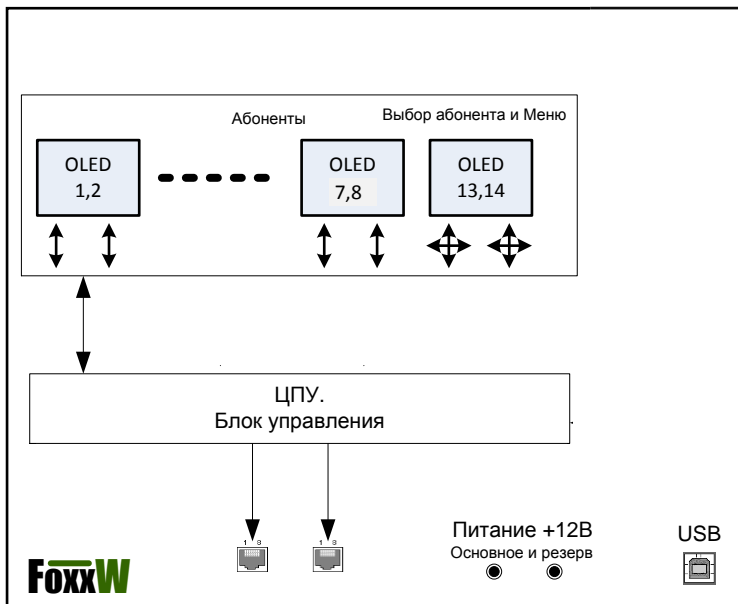


Рисунок 2.1 - Блок TP-813. Структурная схема

2.2 Конструкция

Конструктивно Блок выполнен в Rack-корпусе высотой 1U для установки в стойку.

Разъемы для входных и выходных сигналов – RJ45

Разъем mini USB и кнопка «!» предназначены для обновления прошивки.

Абонентское устройство оснащено 14 (четырнадцатью) четырехпозиционными клавишами без фиксации и 7 (семью) OLED-экранами. Каждой клавише канала соответствует половина экрана.

2.3 Внешний вид

Внешний вид передней панели блока TP-813 показан на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 - Блок TP-813. Передняя панель

Внешний вид задней панели блока TP-813 показан на рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 - Блок TP-813. Задняя панель

2.4 Обновление версии встроенного ПО

Необходимо устанавливать последнюю версию ПО и прошивки (firmware). Установка последней версии ПО или прошивки только на один блок приведет к некорректной работе. Например, блоки не смогут установить соединение друг с другом.

Актуальная версия прошивки блока TP-813 доступна по ссылке:

http://redmine.digispot.ru/projects/digispot/wiki/TP-813_Абонентское_устройство

Файл прошивки имеет имя firmware.bin.

Для обновления прошивки необходимы:

- компьютер под управлением ОС Windows 7 или новее;
- кабель USB тип A – Mini USB;
- файл прошивки firmware.bin.

Для обновления необходимо проделать следующие действия:

- отключить кабель питания от TP-813;
- соединить кабелем USB тип A – Mini USB компьютер и TP-813;
- нажать и удерживать кнопку «!» рядом с разъемом USB на блоке TP-813;
- подключить кабель питания к TP-813;
- отпустить кнопку «!»;
- в проводнике Windows найти и открыть появившийся диск с именем TR-813;

- заменить имеющийся файл прошивки firmware.bin на новый;
- отключить кабель питания от TP-813.

2.5 Распайка кабелей и цоколевка разъемов

Цоколевка блока питания 12В приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Цоколевка блока питания 12 В

№ контакта	Сигнал
1	+
3	-

3 Эксплуатация

3.1 Подготовка к работе

Перед началом использования Блока необходимо выполнить следующие действия:

- соединить Блок и коммутатор патч-кордом
- подать питание на Блок

При подаче питания Блок переходит в режим внутреннего контроля и инициализации. Через несколько секунд он готов к работе.

3.2 Информация о приборе

Всю информацию о приборе, включая последние версии встроенного ПО, можно найти на странице прибора на сайте производителя: <http://www.tract.ru/ru/catalogue/tr-813-detail.html>

3.3 Монтаж

Блок TP-813 может устанавливаться как на столе, так и в стойке RACK 19” с помощью уголков из комплекта поставки. Каждый уголок крепится к блоку двумя винтами М3х6 DIN965. Корпус прибора должен быть заземлен через специальный винт. Монтаж проводится при отключенном питании блока.

3.4 Указания мер безопасности

Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли и влаги.

Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок».

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в два года, а также после аварийных состояний проводить:

- осмотр и подтяжку контактных соединений;
- очистку от загрязнений.

Профилактическую проверку изделия необходимо проводить только при снятом напряжении.

При обнаружении неисправности изделия необходимо принять меры к вызову квалифицированного обслуживающего персонала или отправить изделие производителю для диагностики и ремонта.

Для того, чтобы отправить прибор в ремонт, необходимо связаться со службой технической поддержки компании производителя по телефону, указанному в разделе 6 Адрес изготовителя.

3.5 Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого типа.

Транспортное положение не оговаривается, крепление на транспортных средствах должно исключать возможность перемещения изделий при транспортировке.

Хранение изделий допускается в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 С° и относительной влажности до 80%.

Срок хранения не должен превышать гарантийного срока эксплуатации изделия.

Блоки в упаковке необходимо оберегать от установки на них других грузов массой более 5 кг.

3.6 Маркировка

Маркировка Блока производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-2007 и располагается на задней панели устройства.

3.7 Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется путем заключения договоров на поставку. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза. При утилизации оборудования в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Блока при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

В случае нарушения условий и правил эксплуатации Блока в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт или замену.

Основаниями для снятия оборудования с гарантийного обслуживания являются:

1. Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части оборудования, свидетельствующих об ударе;
2. Наличие следов попадания внутрь оборудования посторонних веществ, жидкостей, предметов, насекомых и грызунов;
3. Наличие признаков самостоятельного ремонта или вскрытия оборудования,
4. Нарушение пломб, наклеек; замена деталей и комплектующих;
5. Наличие повреждений, являющихся прямым следствием нарушения правил эксплуатации, в том числе: неправильная установка оборудования, подача повышенного или нестабильного питающего напряжения, горячее подключение, пренебрежение правилами электростатической безопасности и т.п.;
6. Наличие повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями, пожарами и аналогичными причинами.

5 Свидетельство о приемке

Блок ТР-813 «Абонентское устройство служебной связи» номер _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

Штамп ОТК

6 Адрес изготовителя

Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23
тел.: +7(812)490-77-99, тел/факс. +7(812)233-61-47
E-mail: info@tract.ru